


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

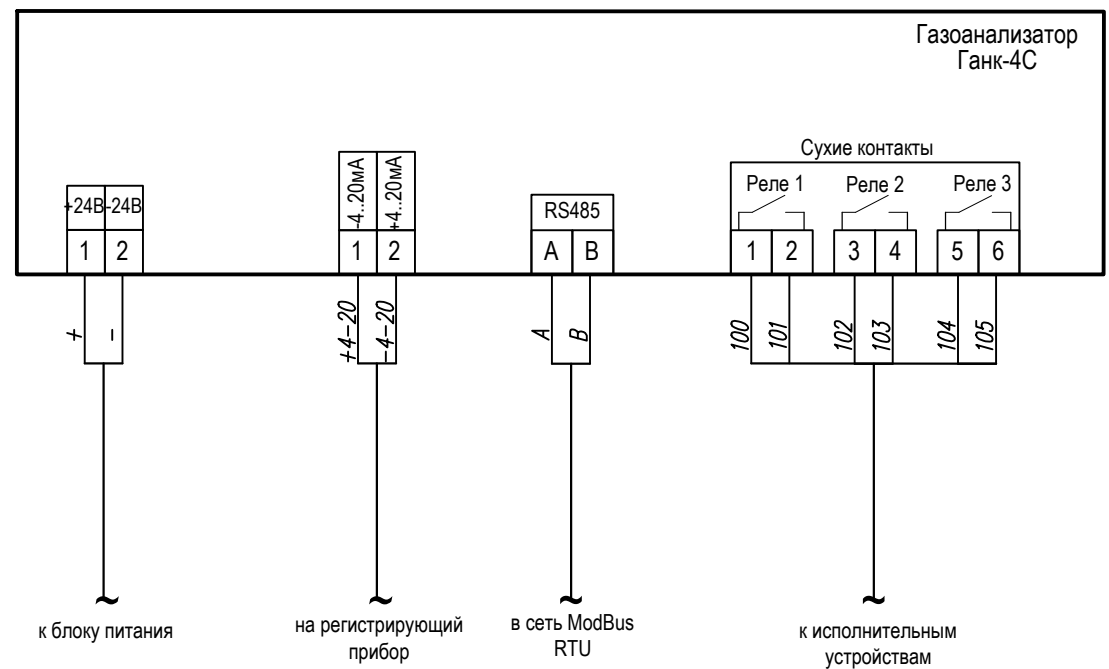

При выключенном приборе контакты всех РЕЛЕ (Реле1, реле 2, реле 3) замкнуты.
При включенном приборе и отсутствии превышения порогов измеряемой концентрации контакты всех реле разомкнуты.
По умолчанию: Реле 1 замыкается при превышении 1ого порога;
Реле 2 замыкается при превышении 2ого порога;
Реле 3 замыкается при отсутствии внешнего питания газоанализатора.
Нагрузочная способность на контакты реле 220В, 2А.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
						Газоанализатор ГАНК-4С на 24В. Схема подключения		"НПО "Прибор "Ганк"		