


Согласовано				
Инов. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

При выключенном приборе контакты всех РЕЛЕ (ПОРОГ I, ПОРОГ II, ПОРОГ III) замкнуты. При включенном приборе и отсутствии превышения порогов измеряемой концентрации контакты всех РЕЛЕ (ПОРОГ I, ПОРОГ II, ПОРОГ III) разомкнуты.
По умолчанию: Порог I - превышение 1ПДКр.з. или 1ПДКм.р. вещества №1;
Порог II - превышение 1ПДКр.з. или 1ПДКм.р. вещества №2;
Порог III - отсутствие внешнего питания газоанализатора.
Нагрузочная способность на контакты реле 220В, 2А.

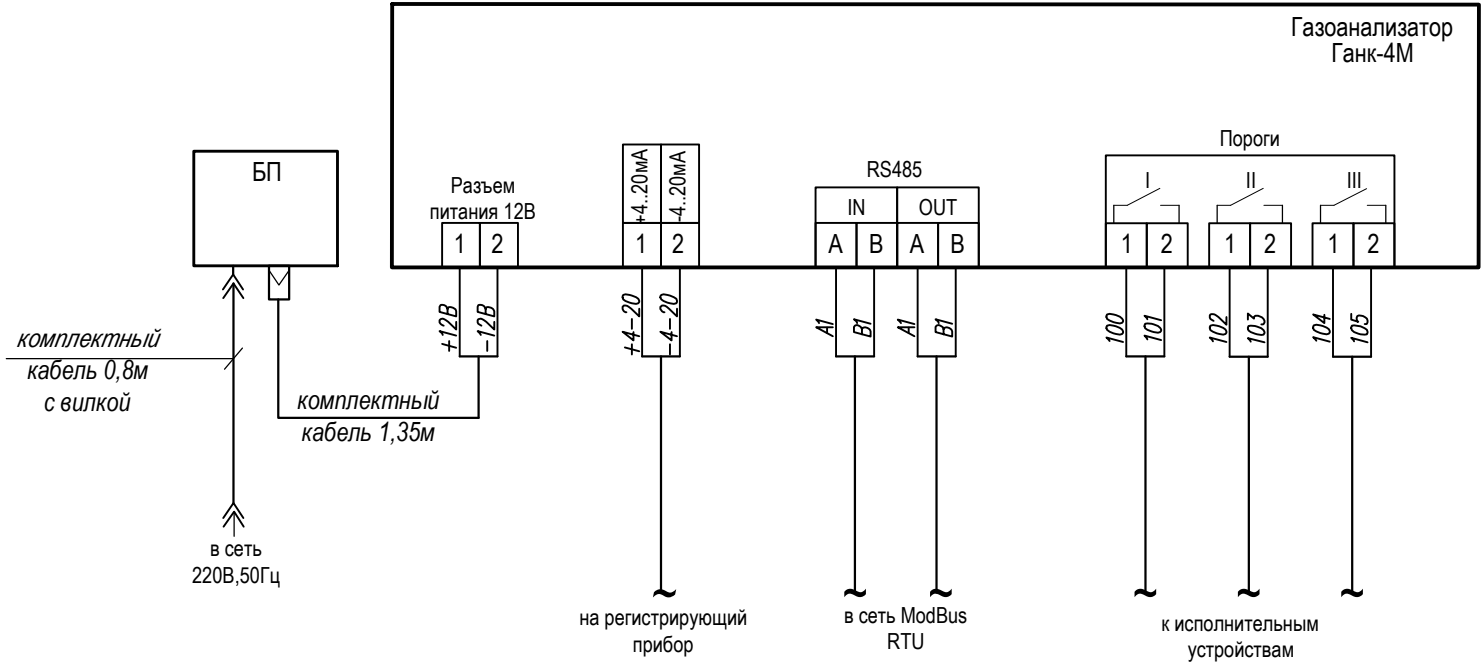

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
								Стадия
								Лист
								Листов
						Газоанализатор ГАНК-4М. Схема подключения		"НПО "Прибор "Ганк"