


Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. N подл.

1. При выключенном приборе и при превышении ПДК контролируемого вещества контакт реле замкнут.
При включенном приборе и отсутствии превышения порога измеряемой концентрации - разомкнут.
Нагрузочная способность на контакты реле 220В, 2А.
2. Длины кабелей могут быть изменены по согласованию с изготовителем.
3. Разъем RS-485 газоанализатора предназначен для передачи параметров в системы верхнего уровня и во взрывоопасной зоне не подключается.

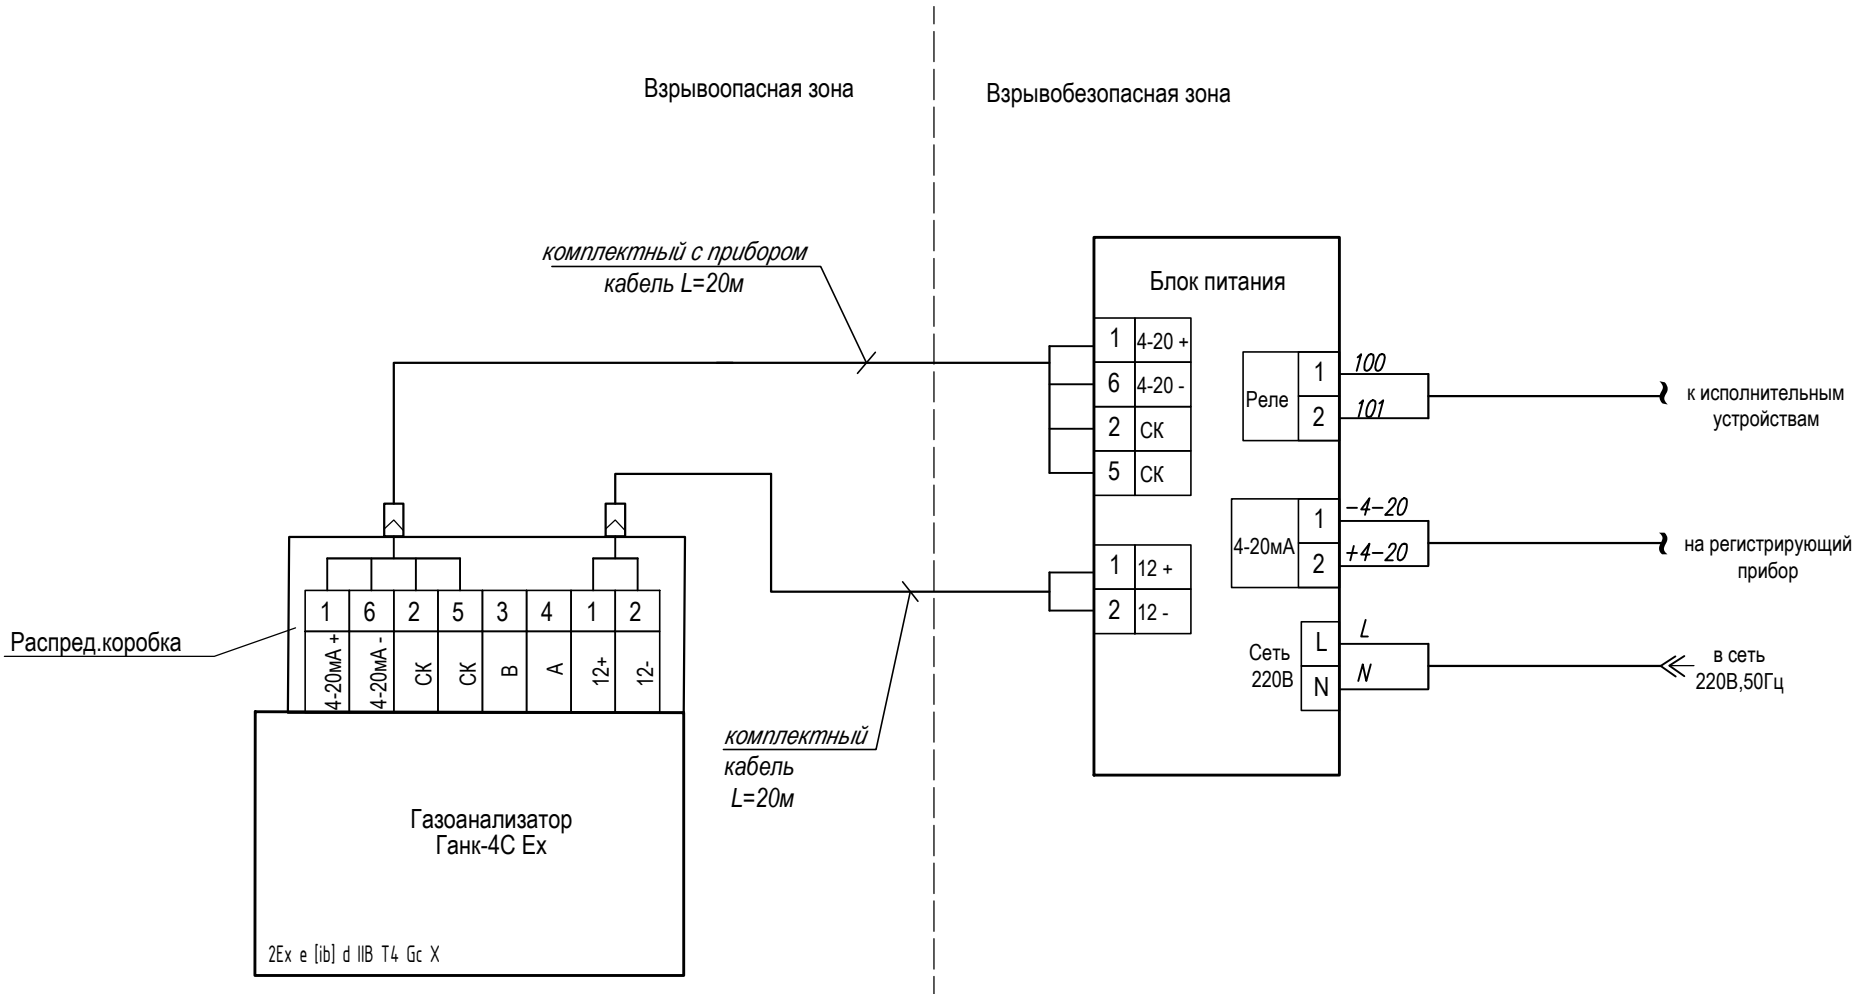

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				
								Стадия	Лист
									Листов
						Газоанализатор ГАНК-4С Ex. Схема подключения		"НПО "Прибор "Ганк"	